GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 68
PER US EXCLUSIU DELS NOSTRES AGREMIATS

TAULA CONSULTIVA PCI 23/03/2026

RESULTATS MÉS RELLEVANTS EN TRAMITACIONS D'EXPEDIENTS PER CANAL EMPRESA I INSPECCIONS PERIÒDIQUES DELS ORGANISMES DE CONTROL

Us informem dels resultats més rellevants que la Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) en referència a les tramitacions d'expedients i les inspeccions periòdiques realitzades en instal·lacions de protecció contra incendis.

S'adjunta tota la documentació en referència a la present Circular: **ENLLAÇ**

Índex de continguts

TAULA CONSULTIVA PCI 23/03/2026 1
RESULTATS MÉS RELLEVANTS EN TRAMITACIONS D'EXPEDIENTS PER CANAL EMPRESA I INSPECCIONS PERIÒDIQUES DELS ORGANISMES DE CONTROL 1
Aspectes generals 3
Expedients d'empreses instal·ladores/mantenidores tramitats durant l'any 2025 3
Empreses instal·ladores/mantenidores donades d'alta amb habilitació en RIPCI 3
Professionals donats d'alta amb habilitació en RIPCI mitjançant experiència professional . 4
Cursos efectuats per entitats docents en matèria de RIPCI 4
Certificats de manipulació d'extinció d'incendis que utilitzin gasos fluorats com a agent extintor 5 Baixes d'ofici d'empreses al RASIC arran d'auditories 5
Instal·lacions de protecció contra incendis 6
Expedients tramitats per la OGE fins desembre de 2025 6
Inspeccions periòdiques realitzades per organismes de control 6
Verificacions realitzades per la SGSI (posades en servei durant el 2022, 2023, 2024, 2025) – Instal·lacions en l'àmbit del RIPCI 7
Control defectes creus 8

Verificacions realitzades per la SGSI (posades en servei durant el 2022, 2023, 2024, 2025) – Instal·lacions en l'àmbit del RSCIEI 9

Control defectes greus 10

Informació i documentació d'interès 11

Recordatoris per empreses instal·ladores 11

CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS 11

GUIA TÈCNICA DEL NOU RSCIEI 13

Conclusions 14

Combatre els defectes documentals 14

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

ASPECTES GENERALS

EXPEDIENTS D'EMPRESES INSTAL·LADORES/MANTENIDORES TRAMITATS DURANT L'ANY 2025.

Fins el mes d'octubre de 2025, s'han tramitat, amb origen als gremis**, 2288 expedients corresponents a l'inici d'activitat del total de 1.874 tràmits del Canal Empresa.**

TC RIPCI
Tràmits registre empreses habilitades (RASIC)

TRÀMITS REGISTRE RASIC	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alta	716	520	633	684	782	834	950
Modificació activitat	653	390	561	433	514	683	829
Modificació dades identificatives	153	131	149	137	133	160	165
Baixa	151	154	232	223	237	311	344
Total	**1673**	**1195**	**1575**	**1477**	**1666**	**1988**	**2288**

EMPRESES INSTAL·LADORES/MANTENIDORES DONADES D'ALTA AMB HABILITACIÓ EN RIPCI

Actualment a Catalunya hi ha un total de **847 empreses amb habilitació en instal·lacions PCI en situació d'alta**.

TC RIPCI
Evolució registre empreses habilitades
2024-2025

RIPCI	Registre 2024 (*)	Registre 2025 (**)	Balanç 2024-2025
Total	**764**	**847**	**+ 83**

(*) A data 31.12.2024
(**) A data 31.12.2025

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

PROFESIONALS DONATS D'ALTA AMB HABILITACIÓ EN RIPCI MITJANÇANT EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

TC RIPCI
Habilitacions professionals via experiència SGSI 2025

CAMP REGLAMENTARI	Experiència professional
RIPCI	**46**

CURSOS EFECTUATS PER ENTITATS DOCENTS EN MATÈRIA DE RIPCI

TC RIPCI
Cursos efectuats per les entitats docents SGSI 2025

SISTEMES	Volum
Coneixements generals	110
Sistemes de detecció i alarma d'incendis	87
Sistemes d'abastiment d'aigua contra incendis	17
Sistemes d'hidrants contra incendis	29
Extintor d'incendi	70
Sistemes de boca d'incendis equipada	62
Sistemes de columna seca	25
Sistemes fixos d'extinció per RUIXADORS AUTOMÀTICS I AIGUA POLVORITZADA	30
Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulizada	0
Sistemes fixos d'extinció per escuma física	0
Sistemes fixos d'extinció per POLS	16
Sistemes fixos d'extinció per AGENT EXTINTOR DE GAS	7
Sistemes fixos d'extinció per aerosols condensats	0
Sistems per control de fums i de calor	14
Senyalització luminiscent	80

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

CERTIFICATS DE MANIPULACIÓ D'EXTINCIÓ D'INCENDIS QUE UTILITZIN GASOS FLUORATS COM A AGENT EXTINTOR

Certificats de manipulació d'Extinció d'incendis que utilitzin gasos fluorats com a agent extintor	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PERSONALS	22	63	51	31	70	19
EMPRESES	9	5	5	13	5	11

BAIXES D'OFICI D'EMPRESES AL RASIC ARRAN D'AUDITORIES

La Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) duu a terme auditories periòdiques amb l'objectiu d'identificar aquelles empreses que han cessat la seva activitat, a fi de mantenir la base de dades del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) degudament actualitzada.

BAIXES	2025	%
Ofici	783	69,5 %
Tràmit canal empresa	344	30,5 %
Total	**1.127**	

És important que l'empresa instal·ladora comuniqui, mitjançant e tràmit corresponent a Canal Empresa, la baixa del RASIC en quan l'activitat d'aquesta sigui finalitzada.

[ENLLAÇ BAIXA RASIC]

La SGS pot imposar sancions econòmiques a aquelles empreses que hagin cessat la seva activitat i no hagin comunicat la corresponent baixa en el RASIC.

AUDITORIES EMPRESES RIPCI	2025
Empreses auditades	240
Baixes RASIC	78
Baixes RIPCI	54
Correctes	100
Incidències	7

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXPEDIENTS TRAMITATS PER LA OGE FINS DESEMBRE DE 2025

Tal com es pot observar en la següent taula**, fins desembre de 2025 s'han tramitat un total de 2.706 instal·lacions de protecció contra incendis** classificades segons el tipus de tràmit que s'ha efectuat al Canal Empresa:

INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS	2025	2024	2023
Alta	**2.403**	2.237	2.335
Modificació	**223**	169	126
Canvi de titular	**56**	52	41
Baixa	**24**	57	20
Total:	**2.706**	2.515	2.522

INSPECCIONS PERIÒDIQUES REALITZADES PER ORGANISMES DE CONTROL

Tal i com es pot observar, **fins desembre de 2025 s'han inspeccionat un total de 1.352 instal·lacions de protecció contra incendis,** de les quals 1.098 corresponen a instal·lacions RIPCI:

INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (RIPCI + RSCIEI)	2025	2024	2023
RIPCI	**1.098**	1.356	1.519
RSCIEI	**254**	212	82
Total:	**1.352**	1.568	1.601

La distribució de les instal·lacions inspeccionades per zones és:

Any 2025

INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (RIPCI + RSCIEI)	BCN	GI	LI	T	TE
RIPCI	828	117	60	82	11
RSCIEI	184	28	2	38	2
Total:	1.012	145	62	120	13

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030


S'han tramitat un total de **228 actes negatives** en les inspeccions dels Organismes de Control:

Any 2025

INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (RIPCI + RSCIEI)	TOTAL	NEGATIVES	REOBERTURA	%
RIPCI	181	162	19	**11,73**
RSCIEI	47	40	7	**17,50**

VERIFICACIONS REALITZADES PER LA SGSI (POSADES EN SERVEI DURANT EL 2022, 2023, 2024, 2025) – INSTAL·LACIONS EN L'ÀMBIT DEL RIPCI


Durant l'any 2025 la Subdirecció General de Seguretat Industrial ha realitzat un total de 427 verificacions en instal·lacions RIPCI, de les quals un 50,1 % han resultat condicionades o desfavorables (almenys un defecte greu):

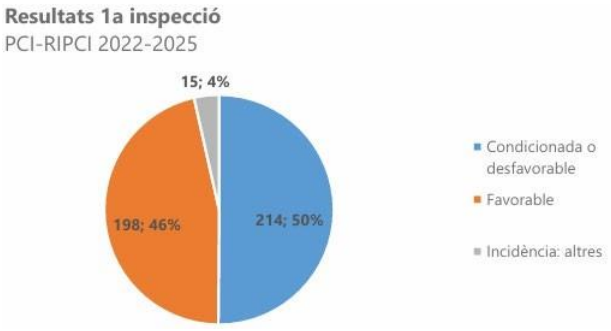

Resultats 1a inspecció PCI_RIPCI 2022-2025

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Condicionada o desfavorable	214	50,1%
Favorable	198	46,4%
Incidència: altres	15	3,5%
Total general	**427**	**100,0%**

Pel que fa a les segones inspeccions, se n'han realitzat 163, amb un 46,0 % de resultats favorables i un 54,0 % de resultats negatius.

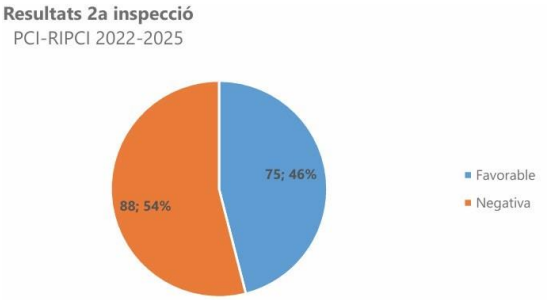

Resultats 2a inspecció PCI_RIPCI 2022-2025

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Favorable	75	46,0%
Negativa	88	54,0%
Total general	**163**	**100,0%**

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030


En relació amb l'evolució de la 1ª a la 2ª inspecció, del total d'instal·lacions amb resultat condicionat o desfavorable en la primera inspecció, un 45,4 % passen a resultat favorable i un 54,0 % mantenen un resultat negatiu.

Evolució 1a inspecció --> 2a (fins 31/12/2025)

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Condicionada o desfavorable	**162**	**99,4%**
Favorable	74	45,4%
Negativa	88	54,0%
Favorable	**1**	**0,6%**
Favorable	1	0,6%
Total general	**163**	**100,0%**

CONTROL DEFECTES CREUS

Per altra banda, SGSI realitza un anàlisi de la tipologia dels defectes greus que s'han detectat en les instal·lacions. **Un 80,1 % estàn relacionades amb comprovacions documentals i administratives**.

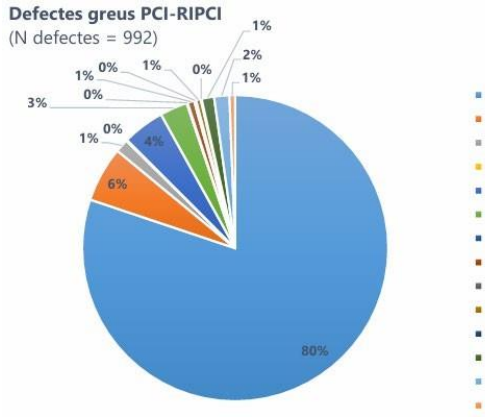

Defectes greus PCI_RIPCI (N defectes = 992)


Tipologia de defectes	Nº defectes	%
01	795	80,1%
02	58	5,8%
03	14	1,4%
04	1	0,1%
05	44	4,4%
06	29	2,9%
07	1	0,1%
08	7	0,7%
09	2	0,2%
11	5	0,5%
13	1	0,1%
17	13	1,3%
18	16	1,6%
19	6	0,6%
Total general	**992**	**100,0%**

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

VERIFICACIONS REALITZADES PER LA SGSI (POSADES EN SERVEI DURANT EL 2022, 2023, 2024, 2025) – INSTAL·LACIONS EN L'ÀMBIT DEL RSCIEI


Durant l'any 2025 la Subdirecció General de Seguretat Industrial ha realitzat un total de 427 verificacions en instal·lacions RSICEI, de les quals un 57,8 % han resultat favorables:

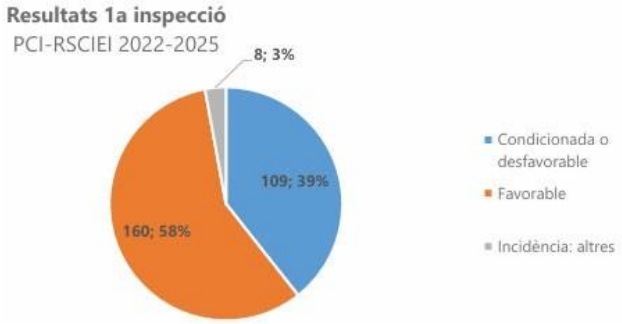

Resultats 1a inspecció PCI-RSCIEI 2022-2025

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Condicionada o desfavorable	109	39,4%
Favorable	160	57,8%
Incidència: altres	8	2,9%
Total general	**277**	**100,0%**

Pel que fa a les segones inspeccions, se n'han realitzat 112, amb un 65,2 % de resultats favorables i un 34,8 % de resultats negatius.

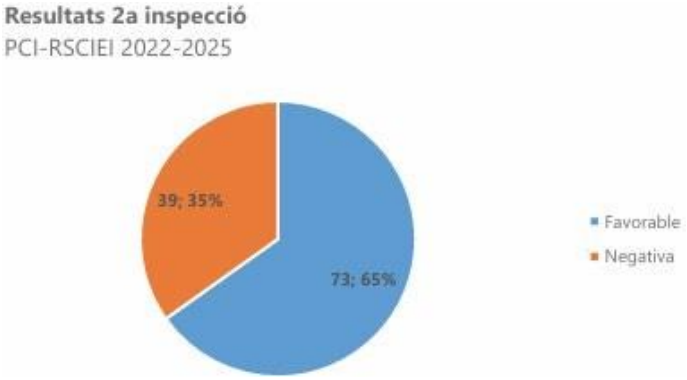

Resultats 2a inspecció PCI-RSCIEI 2022-2025

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Favorable	73	65,2%
Negativa	39	34,8%
Total general	**112**	**100,0%**

En relació amb l'evolució de la 1ª a la 2ª inspecció, del total d'instal·lacions amb resultat condicionat o desfavorable en la primera inspecció, un 55,4 % passen a resultat favorable i un 34,8 % mantenen un resultat negatiu.

Evolució 1a inspecció --> 2a (fins 31/12/2025)


Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Condicionada o desfavorable	**101**	**90,2%**
Favorable	62	55,4%
Negativa	39	34,8%
Favorable	**11**	**9,8%**
Favorable	11	9,8%
Total general	**112**	**100,0%**

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

CONTROL DEFECTES CREUS

Per altra banda, SGSI realitza un anàlisi de la tipologia dels defectes greus que s'han detectat en les instal·lacions. **Un 93,0 % estàn relacionades amb control documental i administratiu**.

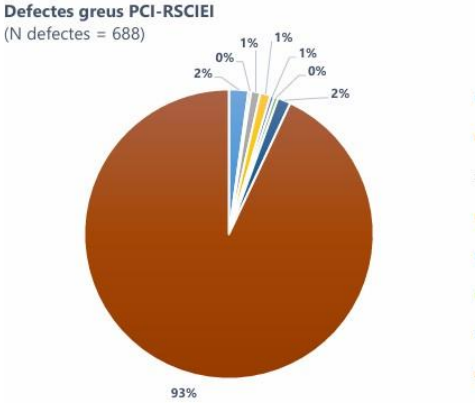

Tipologia de defectes	Nº defectes	%
A01	15	2,2%
A02	2	0,3%
A04	7	1,0%
A05	8	1,2%
A16	3	0,4%
A17	3	0,4%
A18	10	1,5%
D01	640	93,0%
Total general	**688**	**100,0%**

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

RECORDATORIS PER EMPRESES INSTAL·LADORES

Les empreses tenen obligació de comunicar qualsevol canvi de les seves dades registrades al RASIC. Es demana que es verifiquin.

Les auditories es focalitzen en empreses pendents d'adequació, com és el cas de les empreses instal·ladores i mantenidores de les instal·lacions i línies elèctriques d'alta tensió.

El requisit de tècnic titulat competent en plantilla a jornada complerta segueix essent obligatori per a les empreses instal·ladores. És un requisit contrari a la legislació europea, però a la legislació espanyola encara no s'ha modificat.

En el nou contacte de verificacions s'inclourà la inspecció d'empreses instal·ladores.

S'està implementant un codi QR per a les empreses habilitades que enllaci amb la seva inscripció al RASIC.

CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS

S'exposen les novetats del nou Real Decreto 770/2025, de 2 de setembre, per el que es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial en lo relatiu al règim de contractació de professionals habilitats.

El Rd 298/2021 va modificar diferents reglaments de seguretat industrial establint l'obligatorietat de les empreses habilitades (en aquells reglaments que així ho estableixin) de tenir un professional habilitat/tècnic titulat competent en plantilla a jornada completa o, en el seu cas durant el temps que l'empresa ofereix els seus serveis.

El sector va presentar denúncies davant CNMC i la Comissió Europea pel seu desacord amb aquesta mesura considerant-la una barrera per a la lliure competència degut als costos imposats a les empreses petites i autònoms.

El 7/1/2023 la CNMC emet un informe amb les següents conclusions:

- Els Rd 298/2021 i Rd 809/2021, estableixen un límit a l'exercici d'activitats econòmiques de caràcter industrial al exigir que el personal que desenvolupi l'activitat en qüestió estigui contractat "a jornada completa".
- Donat que els reglaments citats no justifiquen la necessitat del referit límit per a la salvaguarda d'una raó imperiosa d'interès general ni la seva proporcionalitat en relació amb aquesta, el requisit controvertit vulnera l'art. 5 LGUM.
- És un dictamen de caràcter consultiu i per tant el Ministerio no va fer cap tipus d'actuació.

El 23/5/2024 la Comissió Europea va emetre un Dictamen motivat [INFR (2023) 4009], amb caràcter preceptiu, amb les següents conclusions:

- Vulnera la Directiva 2006/123/CE (de Serveis), Directiva 2005/36/CE (reconeixement qualificacions professionals) i d'altres Directives europees.
- Fa referència tant al tècnic titulat competent com a l'operari qualificat.
- Restringeix la llibertat d'empresa, qüestiona no només que sigui a jornada completa com també el fet que estigui en plantilla, no es troba justificat per raó imperiosa d'interès general, ni és una mesura proporcionada per assolir l'objectiu que persegueix.

Per tal d'adaptar la normativa estatal al marc europeu, el Ministerio de Industria ha hagut de modificar els reglaments de seguretat industrial, revertint els canvis introduïts pel Rd 298/2021. En aquest sentit, el 3/9/2025 es publica el Rd 770/2025, de 2 de setembre, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial quant al règim de contractació dels professionals habilitats.

D'aquesta manera, el personal habilitat podrà estar contractat per l'empresa mitjançant **qualsevol de les modalitats permeses en dret**: "*Comptar amb el personal contractat necessari per realitzar l'activitat en condicions de seguretat, en nombre suficient i durant el temps necessari", "el personal requerit per a l'exercici de l'activitat pot estar contractat per l'empresa habilitada mitjançant qualsevol de les modalitats permeses en dret".*

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

En resum,

- Per a la vinculació del tècnic titular competent o del professional habilitat es permet qualsevol fórmula legalment reconeguda.
- El nombre d'efectius i el temps de dedicació, dels tècnics titulars competents o dels professionals habilitats, serà funció de les necessitats i activitat de les empreses.
- L'empresa continua mantenint el control i la responsabilitat sobre la prestació del servei per part del tècnic titular competent o del professional habilitat.
- El RD 770/2025 no aplica al reglament RITE. (Art. 37.d. "Disponibilitat, com a mínim,

GUIA TÈCNICA DEL NOU RSCIEI

S'exposa que al setembre el Ministeri va publicar la nova Guia Tècnica d'Aplicació del RSCIEI. S'adjunta la Guia a continuació:

ENLLAÇ GUIA TÈCNICA NOU RSCIEI

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

CONCLUSIONS

De les dades analitzades es desprèn que el sistema de seguretat industrial en instal·lacions de protecció contra incendis manté un volum elevat d'activitat, tant en la tramitació d'expedients com en la realització d'inspeccions i verificacions. Aquest nivell d'activitat va acompanyat d'un increment en les actuacions de control per part de l'Administració, fet que comporta una major detecció d'incidències.

En aquest context, **es constata una incidència rellevant de resultats condicionats o desfavorables en la primera inspecció**, especialment en instal·lacions en l'àmbit del RIPCI on el 50,1 % de les instal·lacions presenten defectes. De l'anàlisi de la tipologia de defectes greus, destaquen de manera clara els **defectes documentals i administratius**, que representen el 80,1 % dels defectes en instal·lacions RIPCI i el 93,0 % en instal·lacions en l'àmbit del RSCIEI.

En relació amb les segones inspeccions, els resultats posen de manifest que **una part significativa de les instal·lacions no es regularitzen després de la primera inspecció**. En instal·lacions RIPCI, un 54,0 % mantenen un resultat negatiu, mentre que en instal·lacions en l'àmbit del RSCIEI aquest percentatge és del 34,8 %.

Aquesta situació evidencia que, malgrat la correcció d'una part dels defectes detectats, persisteix un volum rellevant d'instal·lacions que no es regularitzen, fet que posa de manifest mancances en la gestió de la documentació i en el seguiment de les actuacions correctores.

COMBATRE ELS DEFECTES DOCUMENTALS

Des de FEGiCAT es vol destacar la importància de disposar de tota la documentació en referència a instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió per tal de minimitzar els defectes trobats per la SGSI.

A continuació es mostra **la documentació que ha d'estar en possessió del titular de la instal·lació depenent de la tipologia de la mateixa, segons lo establert pel Decret 192/2023:**

Instrucció tècnica addicional número 12, "Instal·lacions de baixa tensió"

Article 6

6.1 La documentació que ha de tenir a disposició la persona titular de la instal·lació de classe M al llarg de la vida útil de la instal·lació és la següent:

a) Memòria tècnica de la instal·lació, que ha d'incloure un esquema unifilar i ha d'estar signada per una persona habilitada com a instal·lador elèctric i segellada per l'empresa instal·ladora per a la qual treballi.

b) Certificat d'instal·lació signat per una persona habilitada com a instal·lador elèctric i segellat per l'empresa instal·ladora per a la qual treballi.

c) Si escau, resolució d'exempció de la norma.

d) Manual d'instruccions d'ús i manteniment.

e) Documentació tècnica i certificats de les ampliacions i les modificacions que s'efectuïn.

6.2 La documentació que ha de tenir a disposició la persona titular de la instal·lació de classe P al llarg de la vida útil de la instal·lació és la següent:

a) Projecte de la instal·lació, que ha d'incloure les instruccions d'ús i manteniment.

b) Certificat de direcció i final d'obra.

c) Certificat d'instal·lació.

d) Si escau, resolució d'exempció de la norma.

e) Documentació tècnica i certificats de les ampliacions i les modificacions que s'efectuïn.

f) Certificat d'inspecció inicial amb resultat favorable per a les instal·lacions de classe P1.

g) Certificat amb resultat favorable de la darrera inspecció periòdica de la instal·lació per a les instal·lacions de classe P1.

h) Contracte de manteniment amb una empresa mantenidora habilitada en instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Instrucció tècnica addicional número 10, "Instal·lacions elèctriques d'alta tensió"

Article 3

Documentació de què ha de disposar la persona titular de la instal·lació al llarg de la vida útil. La documentació que ha de tenir a disposició la persona titular d'una instal·lació d'alta tensió és la següent:

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

a) Projecte de la instal·lació.

b) Certificat de direcció i acabament d'obra.

c) Certificat d'instal·lació.

d) Si escau, resolució d'exempció de norma.

e) Si escau, certificat d'inspecció inicial favorable.

f) Certificat de la darrera inspecció periòdica.